


Готовый чек-лист охраны труда и пожарной безопасности в аптеке

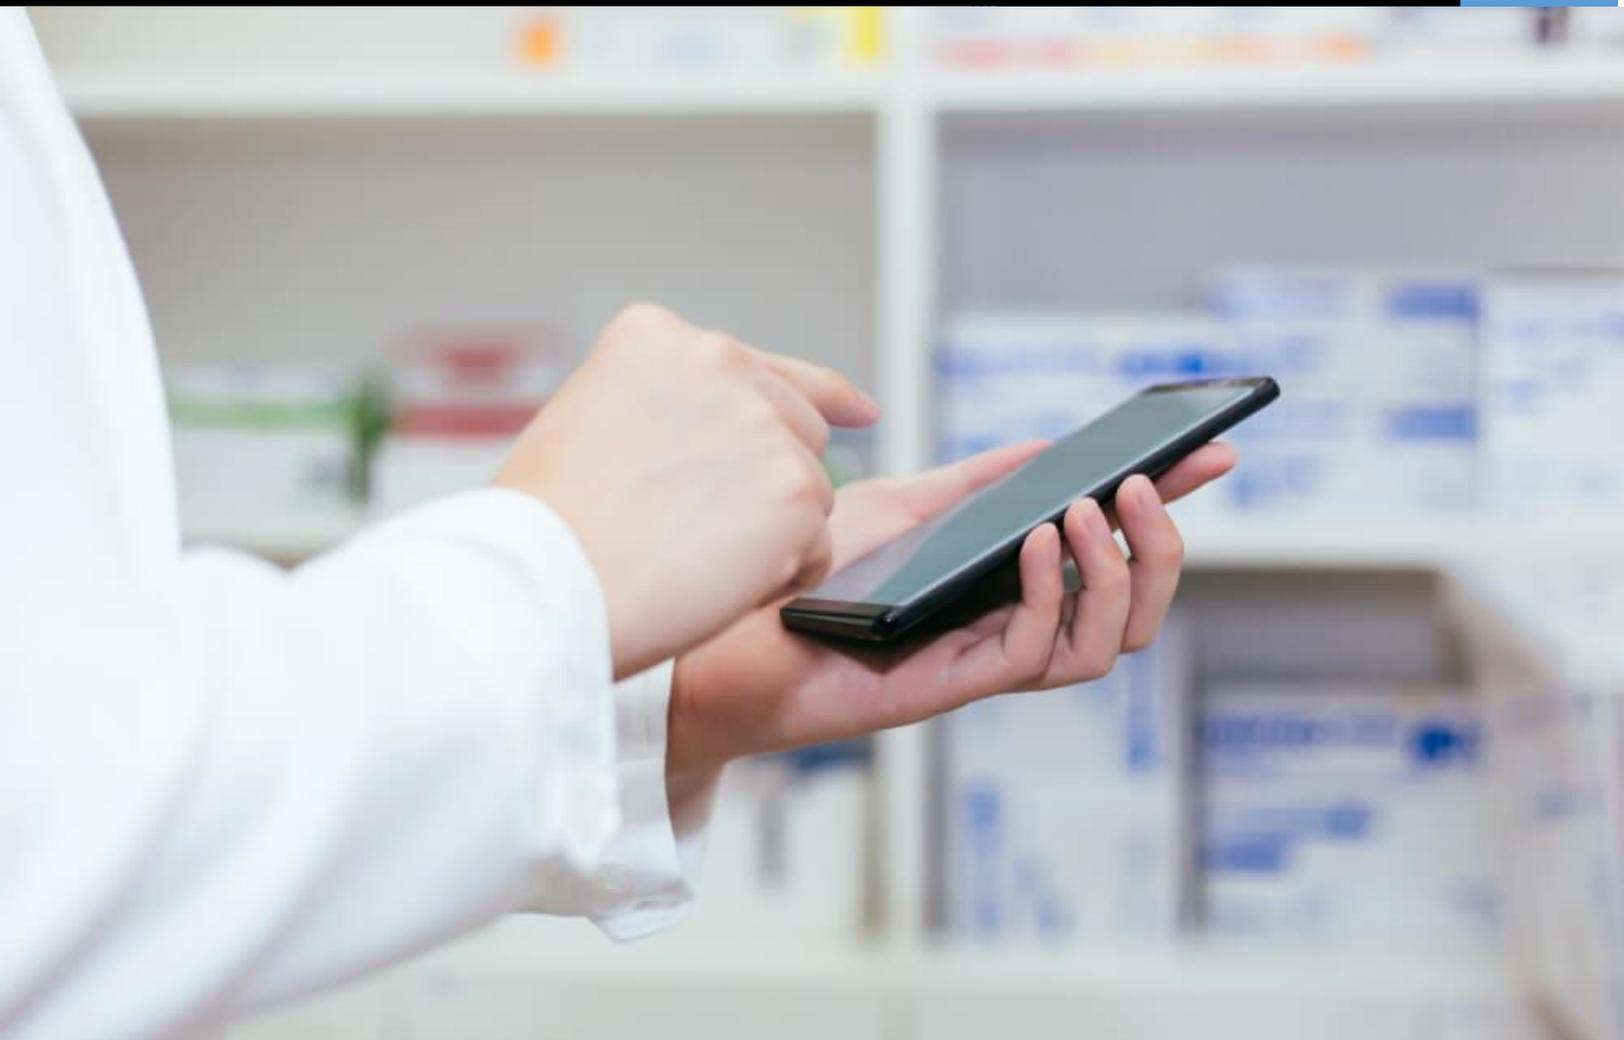

Доступно в RETAILIQA™

8 800 250 33 28

<https://rtlq.ru/>

info@retailqa.ru

Используйте электронный чек-лист охраны труда и пожарной безопасности в аптеке в системе мобильного аудита **RETAILQA**



Преимущества использования

Удобно

- ✓ 10 типов оценок
- ✓ Конструктор чек-листов
- ✓ Система весов и баллов
- ✓ Web-отчеты для руководства
- ✓ Акции и фотоотчеты
- ✓ Push и email уведомления
- ✓ Контроль по геолокации
- ✓ Образцы и фото примеры
- ✓ Файловые вложения
- ✓ Аудио и видеозаписи
- ✓ Повторный контроль нарушений
- ✓ Ограничение прав пользователей
- ✓ Свой смартфон или планшет
- ✓ Поддержка iOS и Android
- ✓ Автономный режим работы

Выгодно

- ✓ Защита от надзорных органов
- ✓ Минимизация штрафов
- ✓ Сокращение потерь
- ✓ Экономия ФОТ
- ✓ Контроль регламентов и стандартов
- ✓ Адаптация персонала
- ✓ Внедрение системы мотивации
- ✓ Доступ для тайных покупателей
- ✓ Выделенный личный кабинет
- ✓ Месяц бесплатно
- ✓ Настройка «под ключ»
- ✓ Доработки под Клиента
- ✓ Интеграция со сторонним ПО
- ✓ Брендинг интерфейса
- ✓ Новые модули и функционал

Эффективно

- ✓ Замена бумаги и мессенджеров
- ✓ Ускорение сбора данных
- ✓ Снижение временных затрат
- ✓ Повышение качества работы
- ✓ Проверки, задачи, планирование
- ✓ Претензии
- ✓ Работа над ошибками
- ✓ Выявление неочевидных проблем
- ✓ Быстрая обратная связь
- ✓ Подключение сервисных служб
- ✓ Сценарии и процессы проверок
- ✓ Облачное хранение данных
- ✓ Доступ к данным по API
- ✓ Успешные кейсы внедрений
- ✓ Экспертиза по аудитам

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ

№ (название) аптеки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время начала проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Аптека посещена по геолокации*:	
Проверяющий/Аудитор:	
Куратор/Супервайзер:	
Заведующий аптеки:	
Сотрудники на смене (первостольник/фармацевт):	
Примечание:	

*Доступно в RETAILQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Длительность проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач:	
Общий % выполнения чек-листа*:	
Общая сумма штрафа*:	
Замечания:	
С результатом ознакомлены (ФИО, должность, подпись):	

*Доступно в RETAILQA

ОТ и ПБ

Критерий	Оценка	Комментарий	Срок устранения
Прилегающая территория свободна от мусора, травы. Зимой - от сугробов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Подъездные пути доступны для свободного проезда машин скорой помощи и МЧС	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Эвакуационные выходы ничем не заблокированы, двери открываются без затруднений	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Горючие вещества размещены в отдельном помещении и в закрытом от постороннего доступа шкафу	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Соблюдается ограничение на хранящийся объем огнеопасных жидкостей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Обеспечено раздельное хранение препаратов / веществ, совместное хранение которых может привести к повышенному тепловыделению	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
На упаковках, таре, дверцах шкафов размещены четко видимые предупреждающие надписи	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Имеется отдельный шкаф для хранения противопожарного инвентаря	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Противопожарный инвентарь полностью исправен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В каждой комнате (включая склад и подсобные помещения) размещено не менее 1 огнетушителя	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Дверцы пожарных шкафов опломбированы, замки отсутствуют	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Все помещения аптеки оборудованы датчиками дыма / огня и сигнализацией	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Система пожаротушения в рабочем состоянии	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В каждом помещении аптеки имеется план эвакуации	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
В каждом помещении аптеки имеются навигационные указатели направления движения к выходу (подсветка работает)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Резервное освещение функционирует должным образом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Электропроводка исправна, нигде не свисают "сопли" из проводов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

Розетки, кабели, штепселя исправны, нет следов перегорания и оплавления	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Не используются самодельные электрические приборы для обогрева	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) достаточный	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Сотрудниками под роспись пройден инструктаж по действиям в случае ЧС	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		
Журналы по охране труда имеются и ведутся на постоянной основе	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет		

ПРИМЕЧАНИЕ

Прочие примечания и замечания проверяющего	
--	--